

Документы "Исследование микроклимата общественных и жилых помещений"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Дата исследования	<Нет пояснений>
Дата поступления	<Нет пояснений>
Дата изготовления	<Нет пояснений>
Дата окончания измерений	<Нет пояснений>
Дата отбора проб	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Климатический район подрайон	<Нет пояснений>
Код	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Метеофакторы	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Номер направления	<Нет пояснений>
НТД на метод отбора	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>
Ответственный	<Нет пояснений>
Печатать все	<Нет пояснений>
Порядковый номер в журнале	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Протокол испытаний №	<Нет пояснений>
Результат	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Теплый сезон	<Нет пояснений>
Тип исследования	<Нет пояснений>
Тип помещения	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Физическое лицо	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>

Инструкция:

Исследование микроклимата производственных помещений и общественных и жилых зданий

В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем поля «Дата исследования», «Дата результата», «Рег. № в лаборатории», «Акты отбора проб», «Замеры проводились в присутствии», «Участвующие в испытании (исследовании)», «Средства измерения», «Методики исследования»,

Поле «Метеофакторы» можно заполнить двумя способами:

1. выбрать по срезке шаблон

1. нажать на кнопку



и заполнить поля

Температура (°C) - Лабораторная ин... (1С:Предприятие) X

Температура (°C)

OK Отмена

Влажность (%) - Лабораторная инфо... (1С:Предприятие) X

Влажность (%)

OK Отмена

Атм. давление (мм.рт.ст.) - Лаборато... (1С:Предприятие) X

Атм. давление (мм.рт.ст.)

OK Отмена

Скорость ветра (м/сек) - Лаборатор... (1С:Предприятие) X

Скорость ветра (м/сек)

OK Отмена

Направление ветра! - Лабораторная ... (1С:Предприятие) X

Направление ветра!

OK Отмена

Метеофакторы:

Температура 25°C; влажность 75%; атм. давл. 750 мм.рт.ст.; скорость ветра 3 м/сек; направление ветра С-В

OK Отмена

Затем переходим на вкладку «Результаты».

Исследование микроклимата общественных и жилых

Исследование выполнено | | Оценить по ▾ | Просмотр | Печать ▾

Сезон: Теплый Холодный

Климатический район подрайон:

☐ Жилые помещения или общежитие ☐ Общественное (административное) здание

Общие сведения **Результаты**

Добавить

Тип р.м./ помещение	Наименование помещения
микроклимат	Средняя группа № 7

Добавляем тип помещения, для этого нажимаем


Добавить

Общие сведения Результаты

Добавить

Тип р.м./ помещение


В открывшемся окне раскрываем «+» физфакторы и выбираем нужный тип помещения.

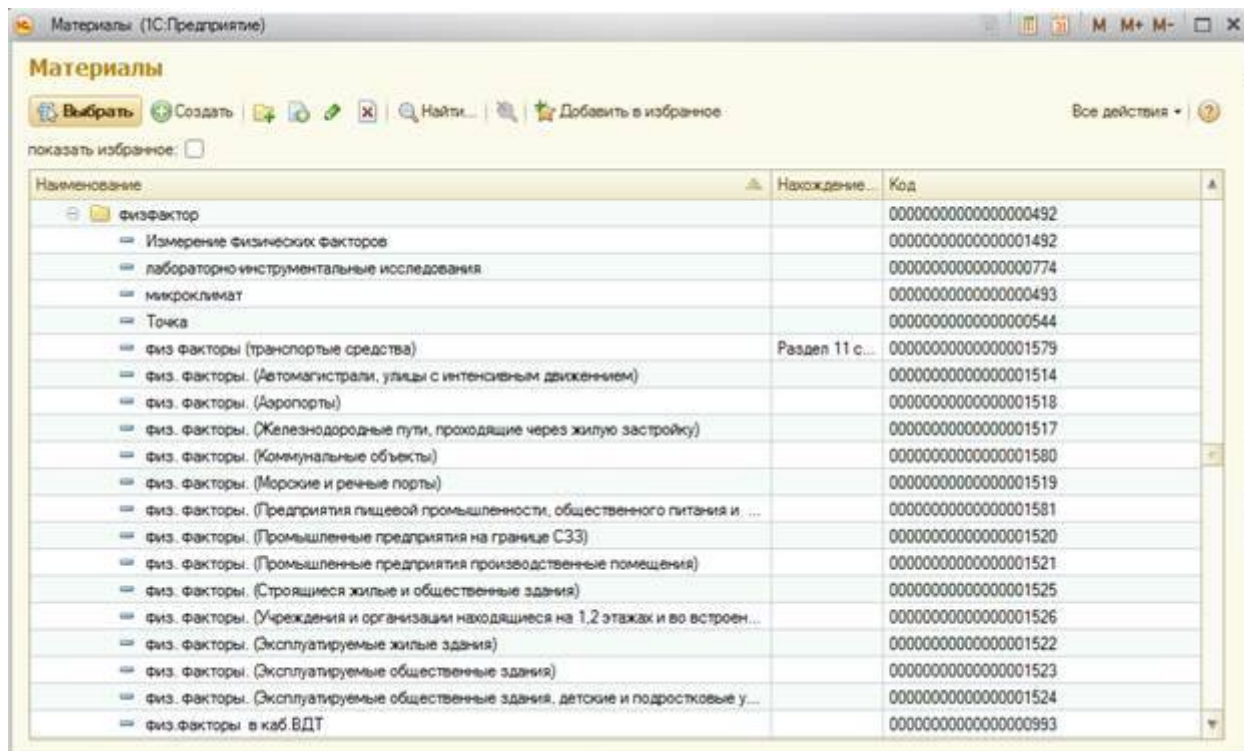


Далее нажимаем

Добавить точки

и выбираем нужное.

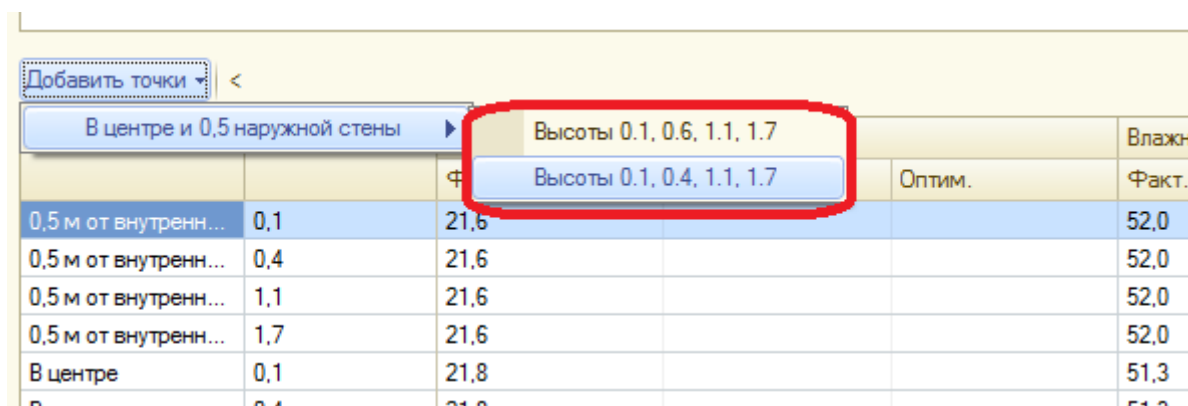

После внесения результатов исследования необходимо нажать «Печать» и выбрать «Печать микроклимата ...»

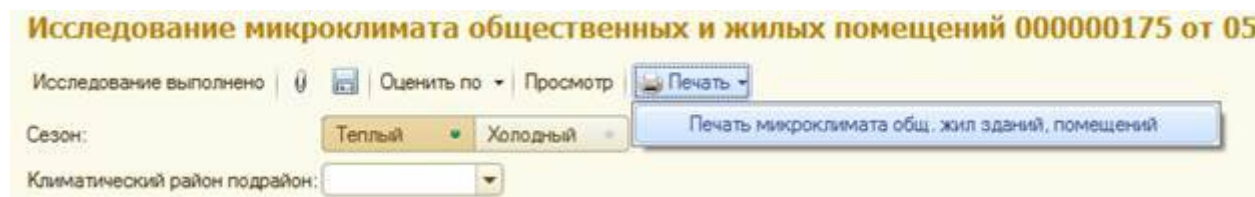

ВАЖНО !!!

После заполнения документа нажимаем «Исследование выполнено» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела

Исследование микроклимата общественных и жилых помещений 000000173 от 05.05.2016 15:13:57

Исследование выполнено  Оценить по  Просмотр  Печать 

Сезон: Теплый Холодный

Климатический район подрайон: 

☐ Жилые помещения или общежитие ☐ Общественное (административное) здание ☐ Детское дошкольное учреждение

Общие сведения Результаты

 Добавить     

Тип р.м./помещение	Наименование помещения
	Кабинет начальных классов

From:
<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:
http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:cff73bec_bebb_48fa_be37_ad9651e3fddb 

Last update: **2016/09/02 09:03**